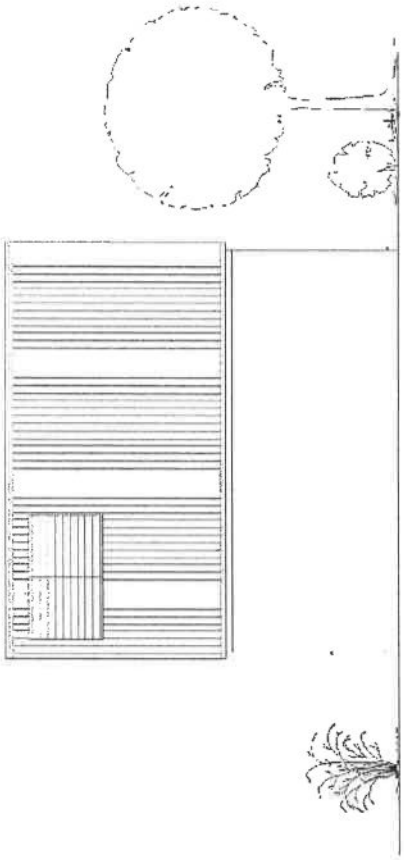

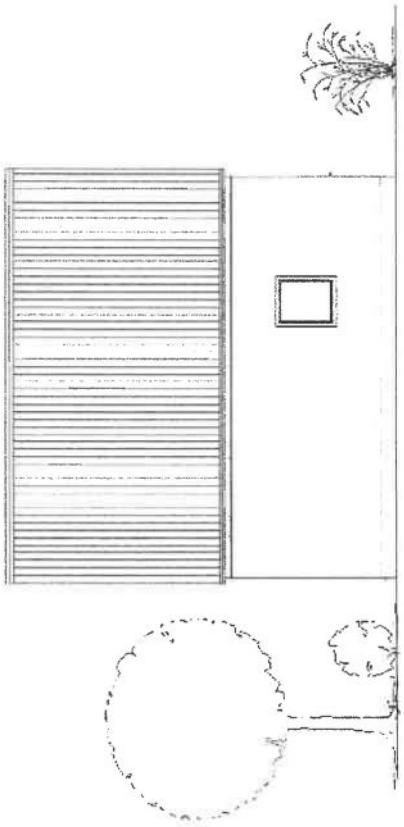

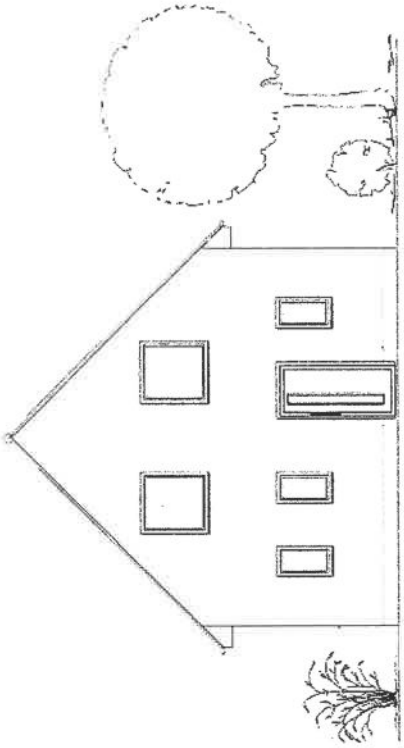

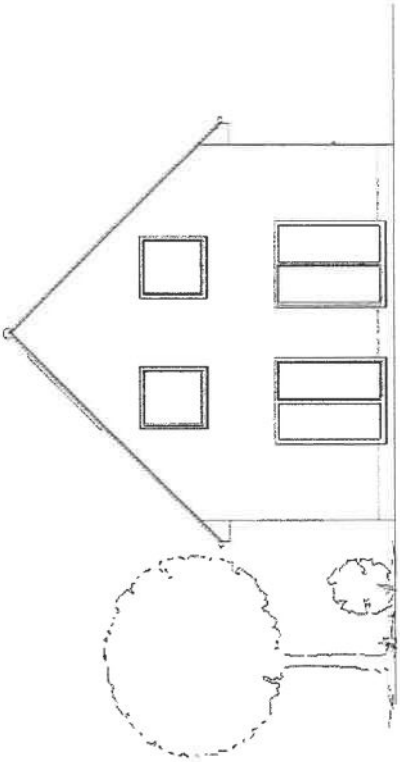

Die Außengitter der Lüftungsanlage sind in den Ansichten nicht dargestellt!

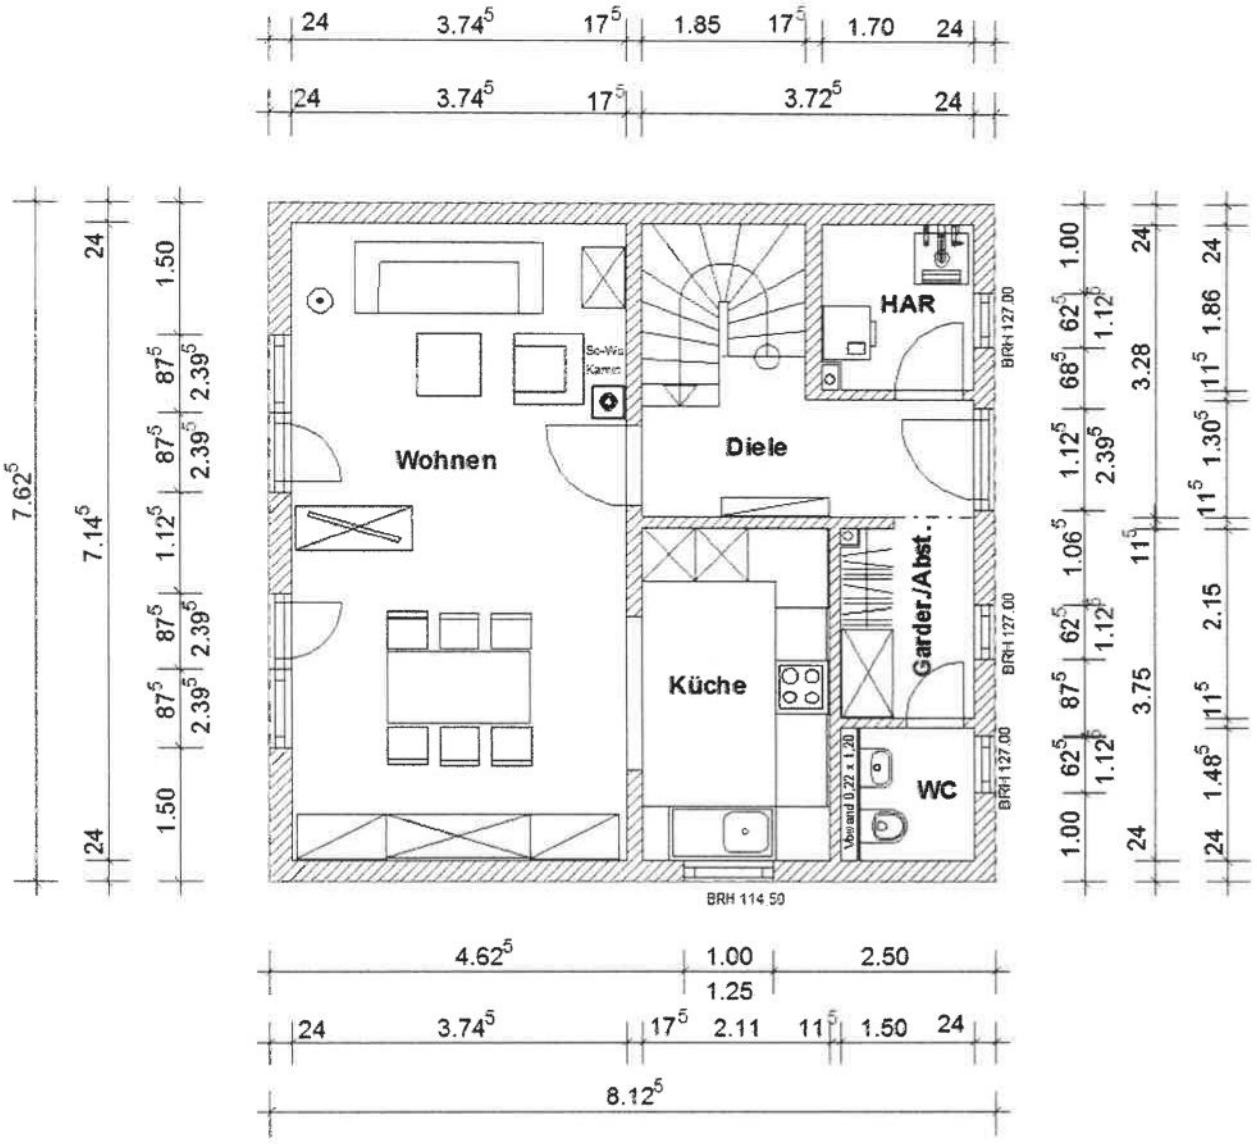
Wohnen
Diele
HAR
Küche
Garder./Abst.
WC
BRH 127.00
BRH 114.50

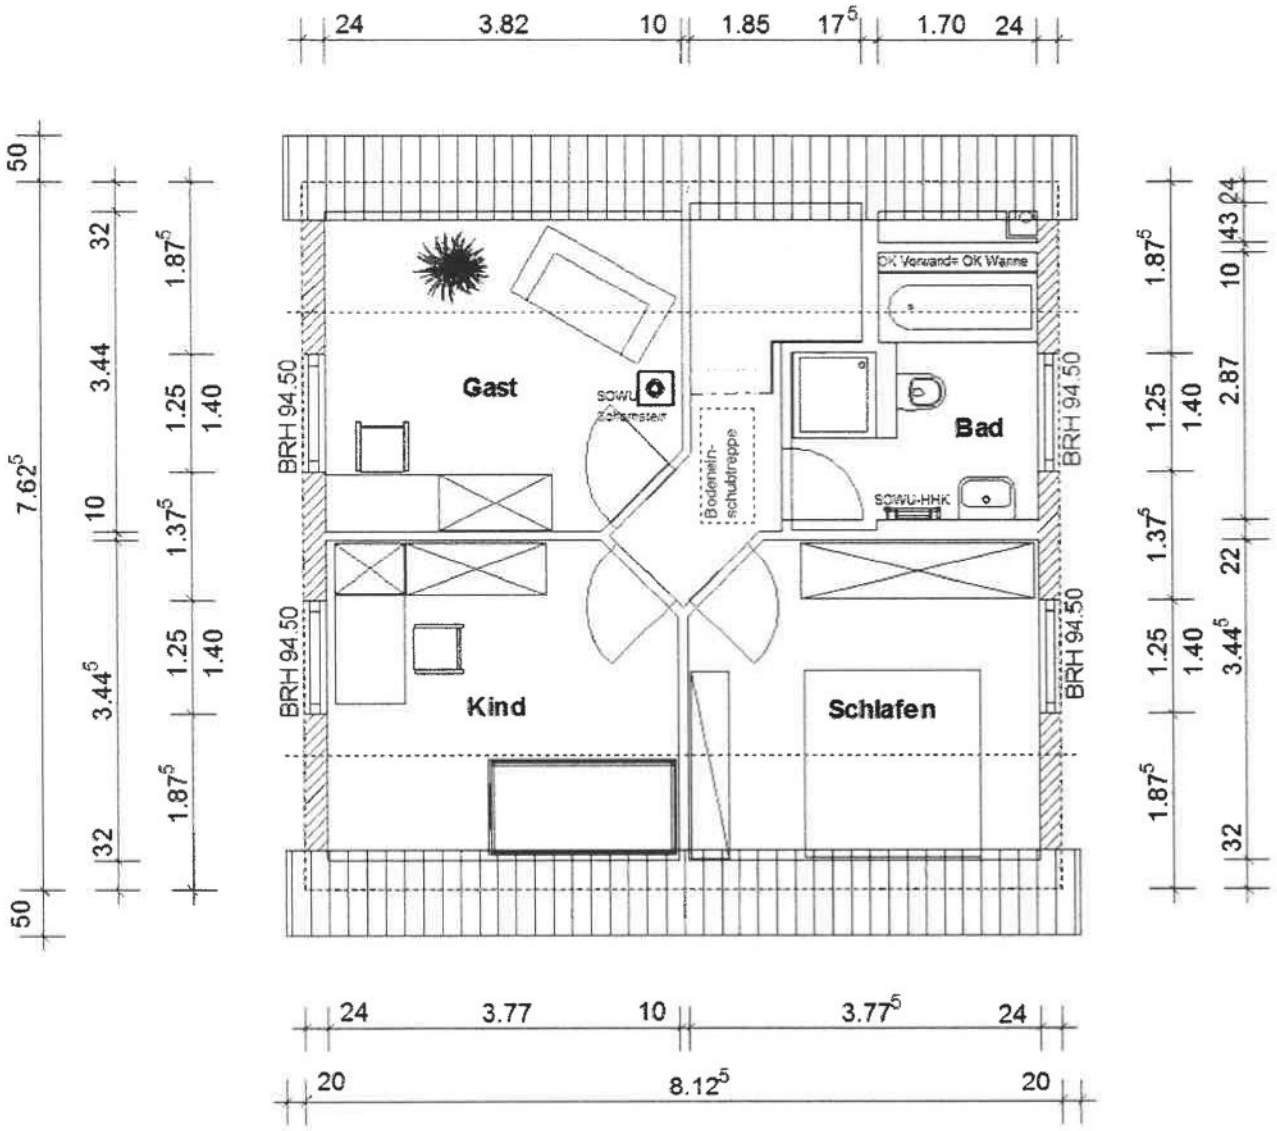
24
3.82
10
1.85
17.5
1.70
24
Gast
Kind
Bad
Schlafen
SOWU
Schornstein
Bodenein-
schubtreppe
SOWU-HHK
OK Vorwand= OK Wanne
BRH 94.50
BRH 94.50
BRH 94.50
BRH 94.50
7.62.5
50
32
3.44
10
3.44.5
32
50
1.87.5
1.25
1.40
1.37.5
1.25
1.40
1.87.5
1.87.5
1.25
1.40
1.37.5
1.25
1.40
1.87.5
43
24
10
2.87
22
3.44.5
32
24
3.77
10
3.77.5
24
20
8.12.5
20

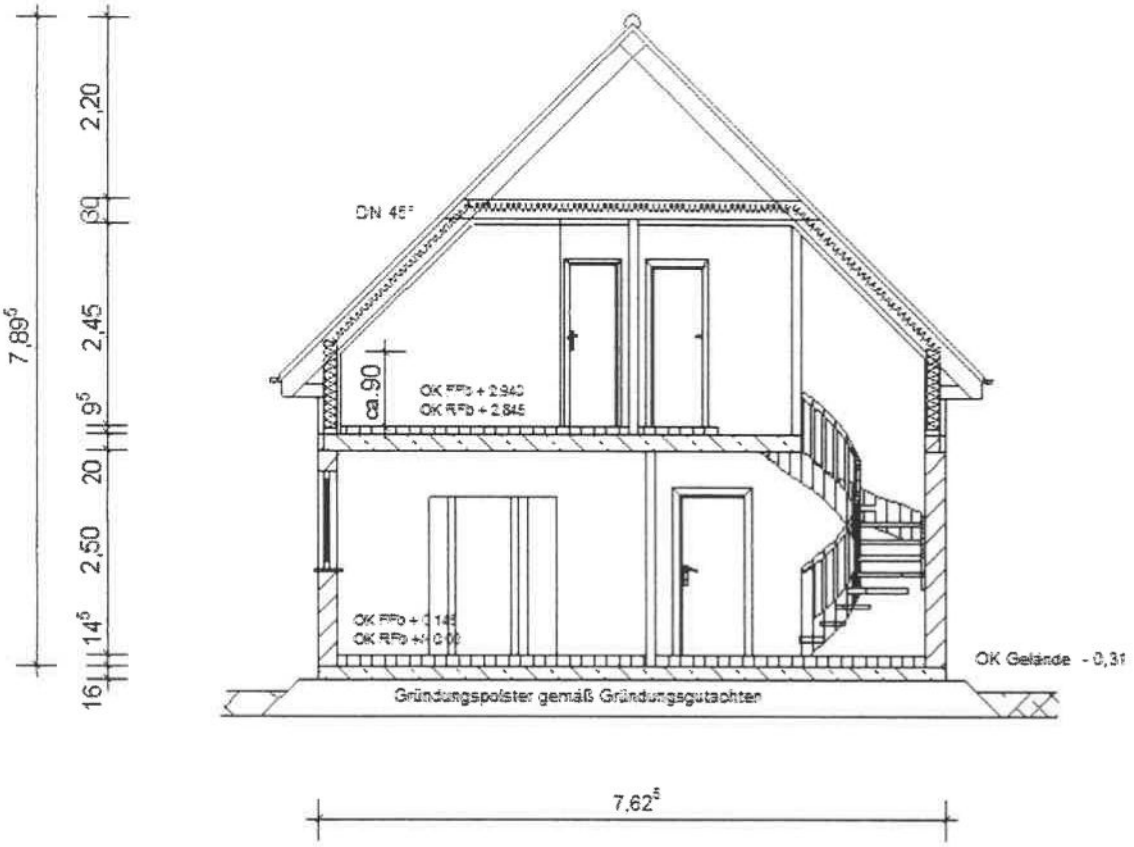
7,89⁵
2,20
30
2,45
9⁵
20
2,50
14⁵
16
DN 45°
ca.90
OK FFb + 2,940
OK RFb + 2,845
OK FFb + 0,145
OK RFb +/- 0,00
OK Gelände - 0,31
Gründungspolster gemäß Gründungsgutachten
7,62⁵